



ケーブル固定バンド
(付属品)

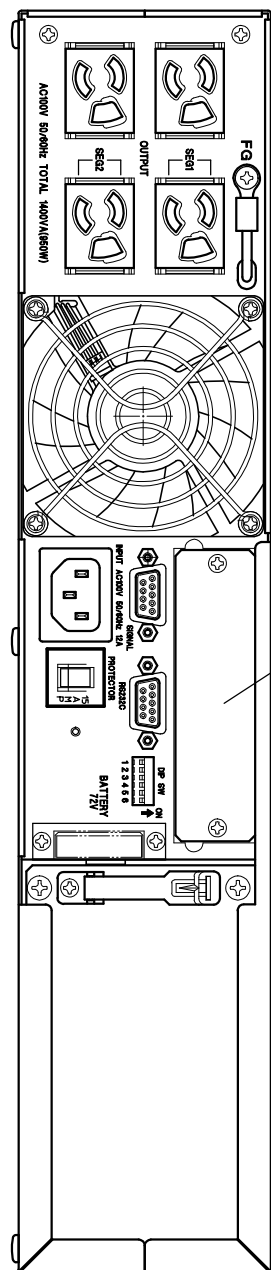


SLOT

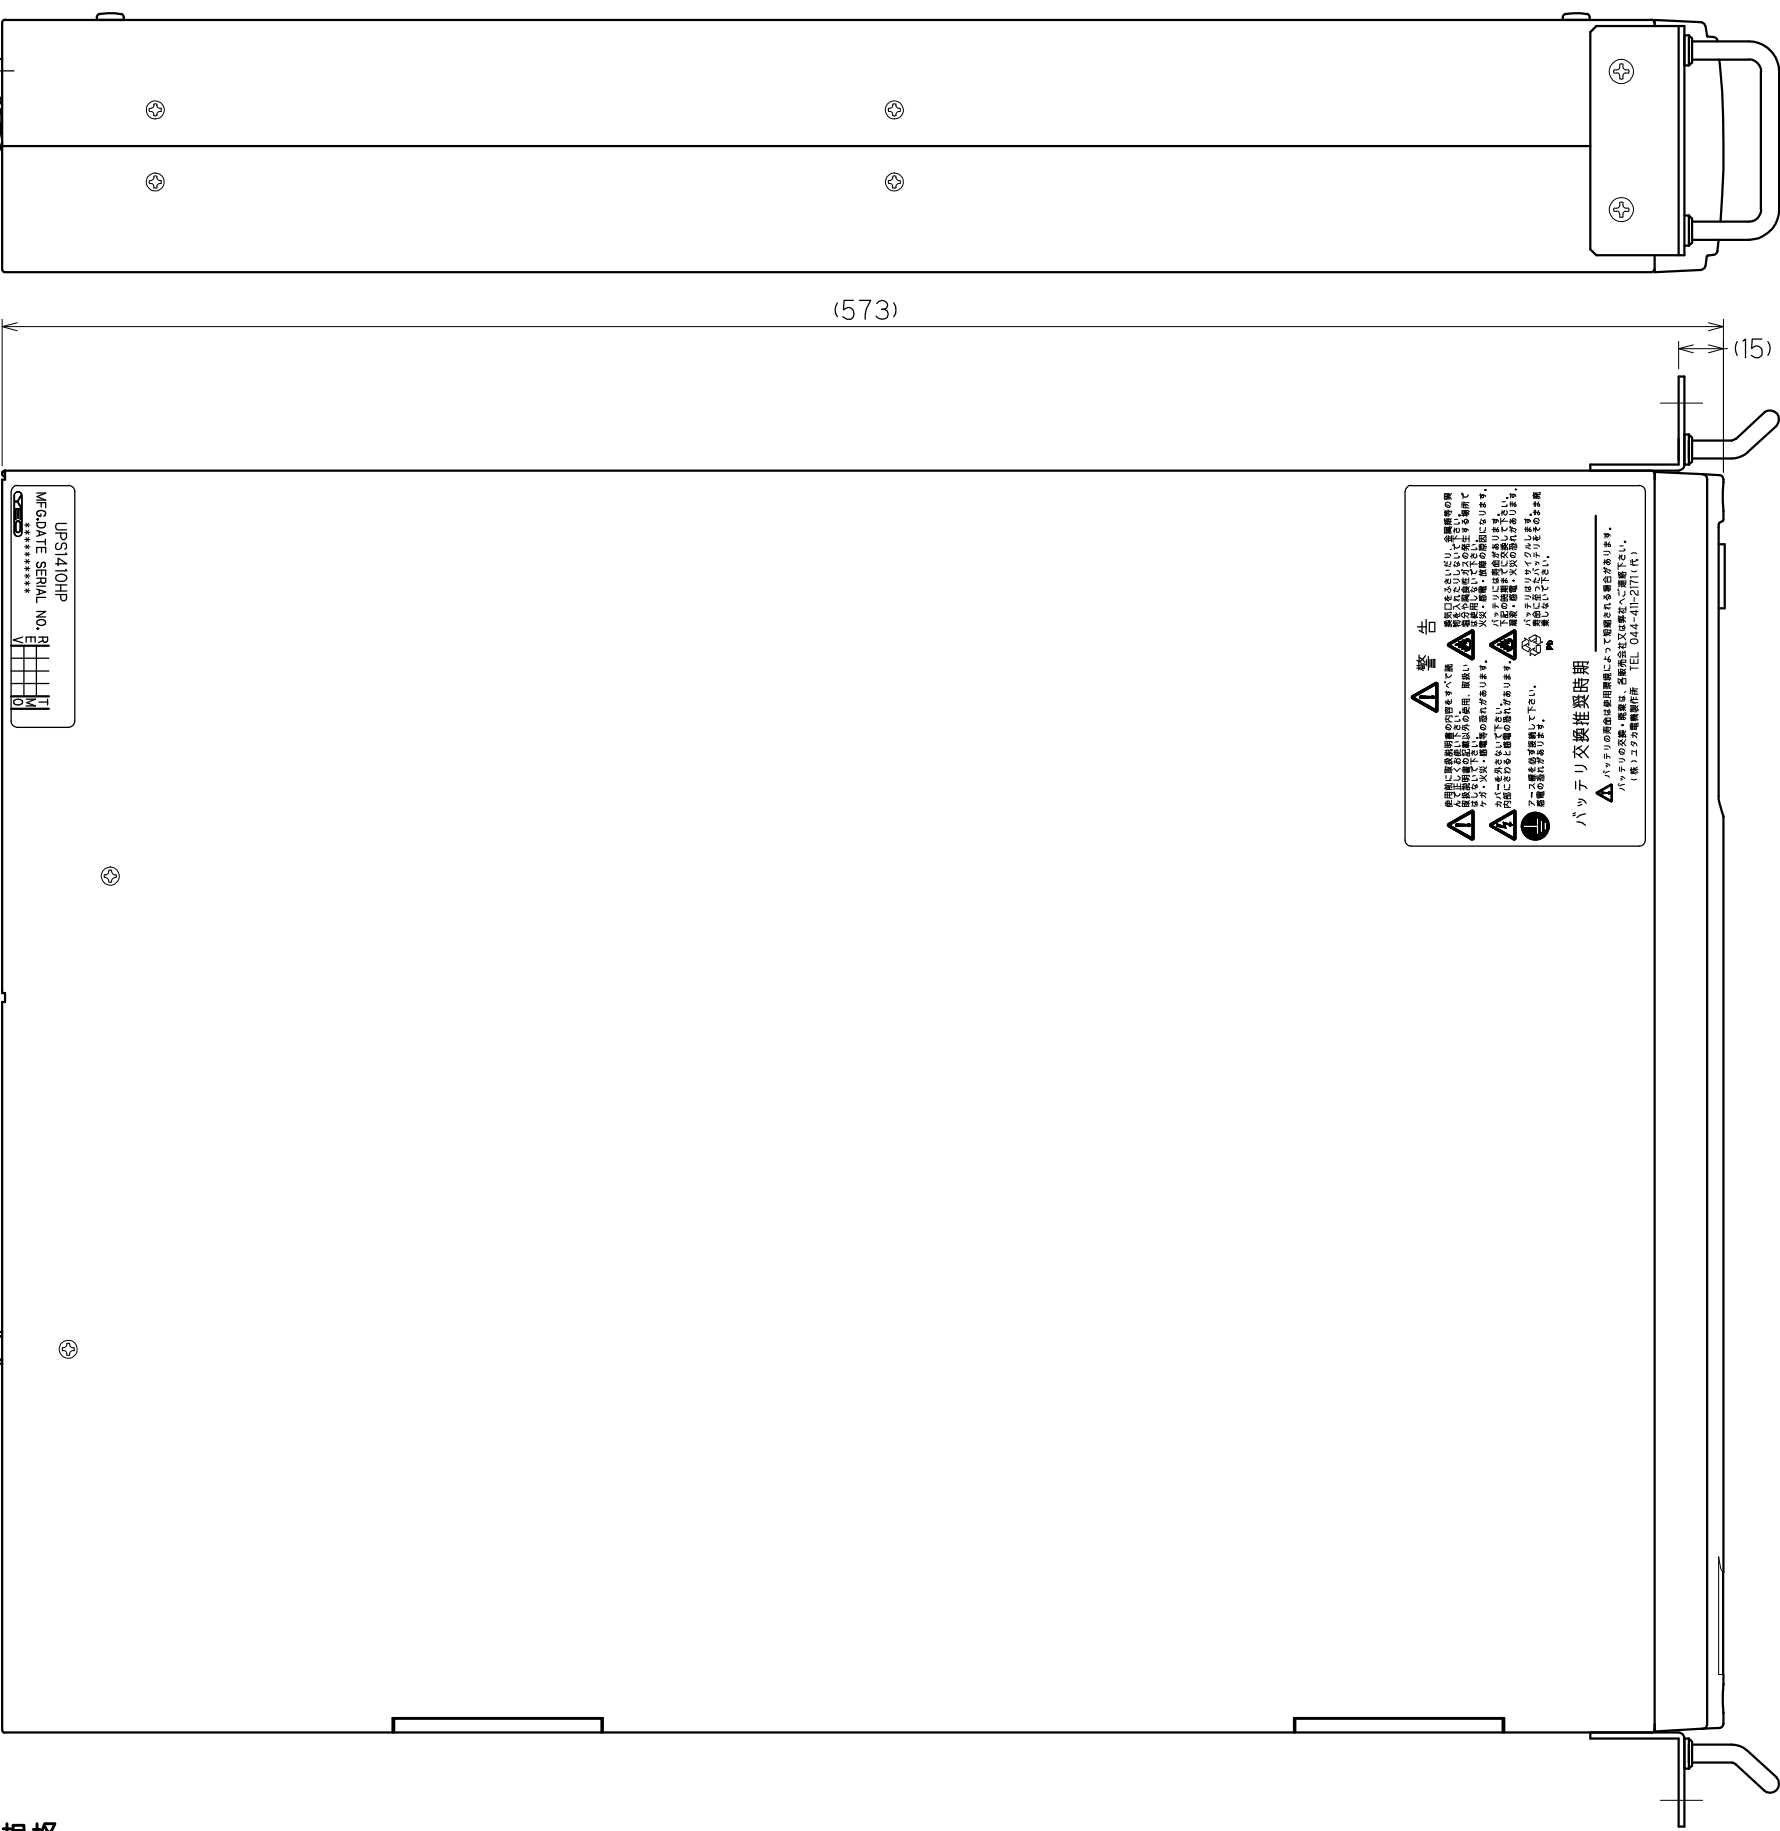

警告
 本製品は、電源の供給が停止する可能性があります。電源の供給が停止すると、接続されている機器が正常に動作しない場合があります。電源の供給が停止する前に、接続されている機器の電源をオフにしてください。
 本製品は、電源の供給が停止する可能性があります。電源の供給が停止すると、接続されている機器が正常に動作しない場合があります。電源の供給が停止する前に、接続されている機器の電源をオフにしてください。
 本製品は、電源の供給が停止する可能性があります。電源の供給が停止すると、接続されている機器が正常に動作しない場合があります。電源の供給が停止する前に、接続されている機器の電源をオフにしてください。

バッテリー交換推奨時期
 △バッテリーの寿命が尽きたり、劣化が進んだ場合、バッテリーを交換する必要があります。バッテリーの交換は、必ずしも必要ではありませんが、バッテリーの交換を推奨します。バッテリーの交換は、必ずしも必要ではありませんが、バッテリーの交換を推奨します。バッテリーの交換は、必ずしも必要ではありませんが、バッテリーの交換を推奨します。

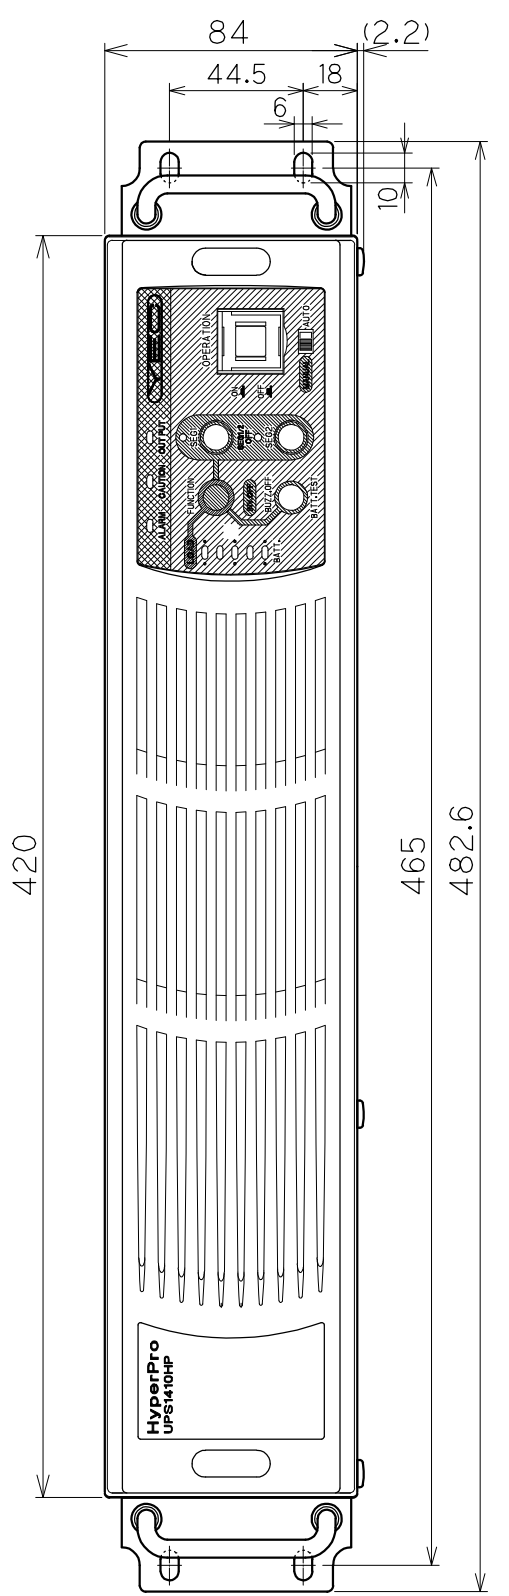

記事

1. 対応ラック規格
19インチ・EIA規格・ユニバーサルピッチ対応
2. 外装色：ミストホワイト相当色
背面はメッキ鋼板地色

										名 (DESIGNATION)	
										称 UPS1410HP 外形図	
										番 (DWG No.)	
										4525800F	
										頁 (PAGE)	
										1/2	
(No.)	(DATE)	変更内容 (MODIFIED CONTENTS)		(DWG)	(CHECK)	(APPR)					
尺度	(SCALE)	設計	(DATE)	2001.11.22	製	(DWG)	検	(CHECK)	承認	(APPR)	
			(DESIG)	オカモト	図	K.0	図				

(ISSUE No.)



YUTAKA ELECTRIC MFG. CO.,LTD.

警告ラベル

敬 告

使用前に取扱説明書の内容をすべて読んで正しくお使い下さい。取扱説明書の記載以外の使用、取扱いはしないで下さい。ケガ・火災・感電等の恐れがあります。

カバーを外さないで下さい。内部にさわると感電の恐れがあります。

アース線を必ず接続して下さい。感電の恐れがあります。

換気口をふさいだり、金属類等の異物を入れたりしないで下さい。塩分や腐食性ガスの発生する場所では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因になります。

バッテリーには寿命があります。下記の時期までに交換して下さい。漏液・感電・火災の恐れがあります。

バッテリーはリサイクルします。寿命に至ったバッテリーをそのまま廃棄しないで下さい。

バッテリー交換推奨時期 _____ ← 4.5年先を表示する


バッテリーの寿命は使用環境によって短縮される場合があります。
 バッテリーの交換・廃棄は、各販売会社又は弊社へご連絡下さい。
 (株)ユタカ電機製作所 TEL 044-411-2171(代)

社銘板

UPS1410HP

MFG.DATE SERIAL NO. REV _____ TMO _____

操作部

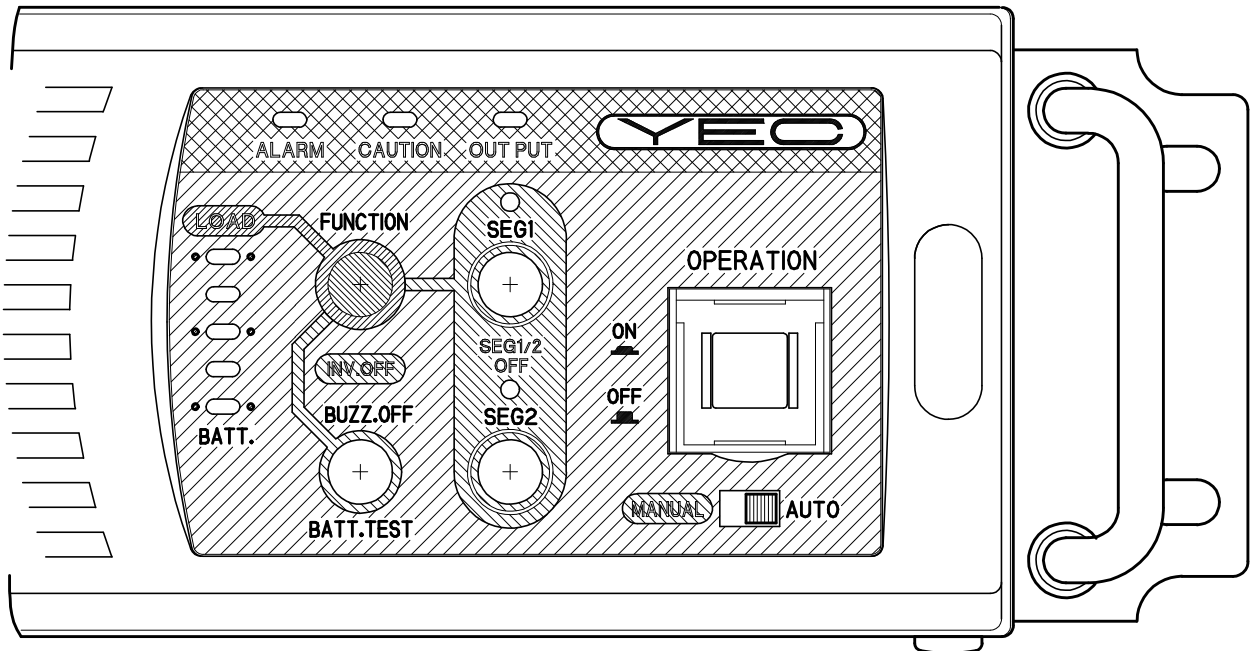

						名 (DESIGNATION)			
						称 UPS1410HP 表示詳細			
						図 (DWG No.)			
						番 4525800F		ページ 2/2	
(ISSUE No.)	(No.)	(DATE)	変更内容 (MODIFIED CONTENTS)			(DWG)	(CHECK)	(APPR)	
<input type="checkbox"/>	尺度 1/1	設計 (DATE) 2001.11.22	製図 (DESIG) オカモト	検図 (DWG) K.0	承認 (CHECK)	承認 (APPR)			

